


nova106: Function card for U/I measurement (potential-loaded signals)

Эта плата позволяет измерить восемь значений напряжения (0...10 В) или восемь значений тока (0...20 мА). Сигналы могут быть потенциально-нагруженными. Синфазный сигнал на измерительных входах может быть 80 В $\pm$ или 55 В $\sim$. Для быстрого решения задач управления, можно установить скорость опроса (сканирование), равную 1 сек (быстрый цикл).
Применение: для сигналов от передатчиков тока и напряжения; для установки заданных значений.

Тип	Описание	Вес, [г]
EYS 135 F001	Функциональная плата для измерения U/I	135
Технические характеристики	Допустимая темп. окр. среды Нормал. режим работы 0...45 °C Темп. при хран. и трансп. -25...70 °C Условия окружающей среды: Влажность 10...90 %отн.вл. без конденсата	
Количество входов	8	
Тип входов		
Напряжение	0 (2) ...10 В 0 (0.2)...1 В	
Ток	0 (4)...20 мА	
Предельные значения на входе		
Измерение напряжения	< 50 В	Электрическая схема A04601
Измерение тока	< 50 мА	Инструкции по монтажу MV 505536
Синфазное напряжение	< 80 В $\pm$, 55 В $\sim$	
Источник питания	от каркаса	Соответствие:
Макс. ток	1 мА	EMC директива 89/336/EEC EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2 EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4
Потери мощности, макс.	прибл. 0 Вт	

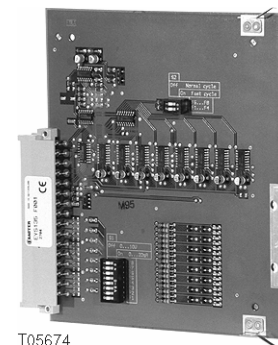


Технические примечания


Каждый вход может быть сконфигурирован с помощью блока переключателей S1 для выполнения одного из двух измерений:-

Переключатель	Выкл.	Вкл.
S1-1 до S1-8 соответствует F8 до F1	Измерение напряжения	Измерение тока


Сигнал может иметь уровень синфазного сигнала 80 В $\pm$ или 55 В $\sim$.

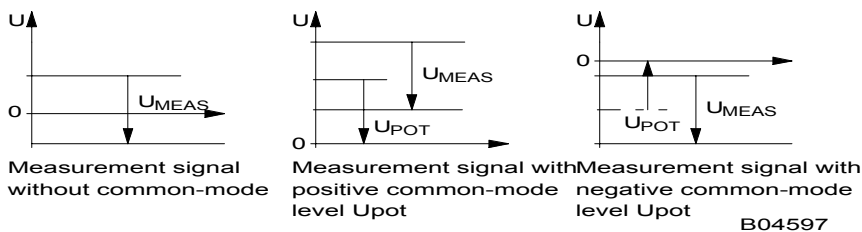


Чтобы измерить потенциально-нагруженные сигналы, используется метод 'летающего конденсатора'. Переключение выполняется переключателями CMOS и, поэтому, бесшумно.



Эта синфазная помеха может быть также вызвана плохими клеммами заземления или очень длинными заземляющим проводом (между различными строениями).

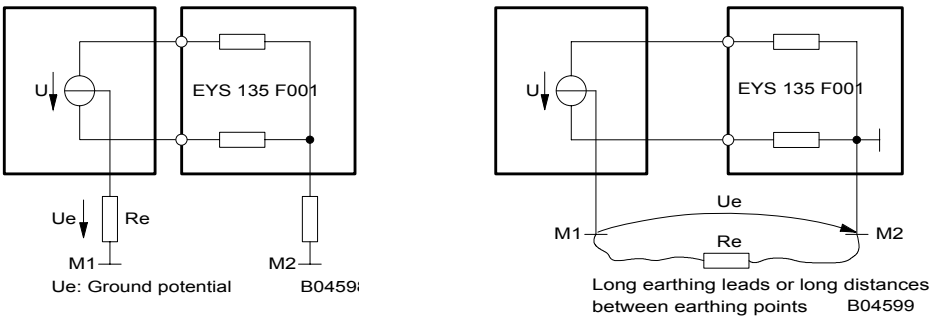

Сходные проблемы могут наблюдаться в том случае, когда заземленные устройства работают совместно друг с другом. В этом случае короткое замыкание через провода корпуса и заземления можно предотвратить с помощью 'квазиизоляции напряжением'.

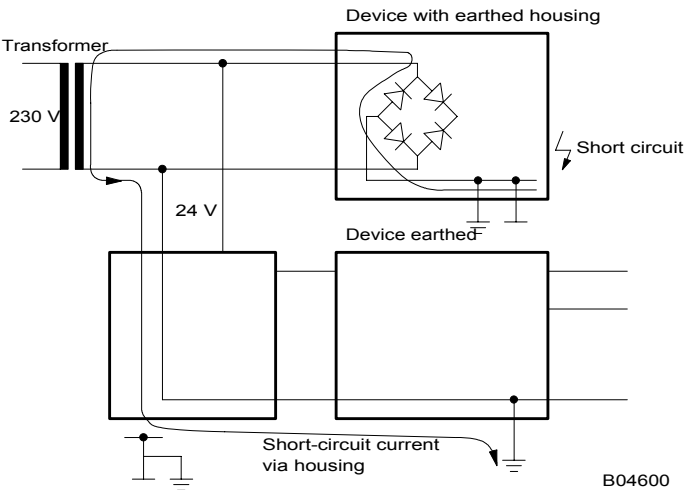

Измерение напряжения

Соответствующее напряжение подключается таким образом, что положительное значение всегда подается на нечетную клемму, помеченную '+' ('+' клемма всегда должна быть положительной по отношению к '-' клемме).
Два измерения 0 (0.2)...1 В и 0 (2)...10 В выбираются с помощью программных средств.
Максимальное напряжение должно быть < ± 90 В. Однако, реальный диапазон ограничен 10 В
Внутреннее сопротивление R_i на входе (нагрузка), в этом случае, равно 60 кΩ.


Измерение тока

Используются те же самые клеммы. Сигнал тока должен быть потенциально-нагруженным. Максимальный ток на входе ограничен до 50 мА. Внутреннее сопротивление R_i равно 250 Ω.


Блок переключателей S2 позволяет выбрать одну из двух скоростей опроса. Если нужна быстрая обработка данных, то устанавливается скорость, равная 1 сек, в противном случае она равна 5 сек.

Переключатель S2	Выкл.	Вкл.
Скорость опроса	прибл. 5 сек	CAPI (CASE) 1 сек

Электросхема

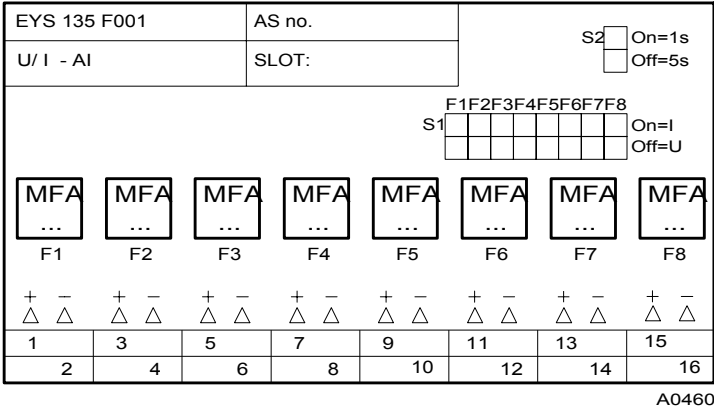

Фрагмент электрической схемы

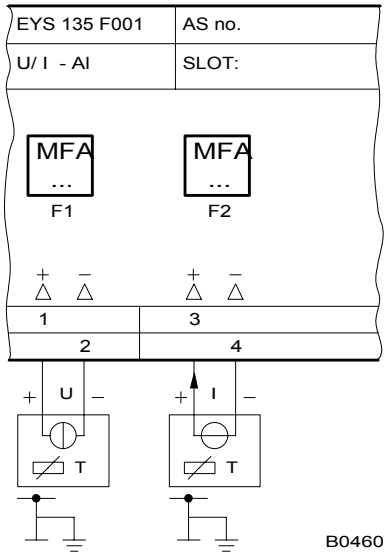

Факторы поправки линейности		Входы
a	b	
1	0	0...10В
10	0	0...1В
2	0	0...20 мА
20	0	0...1 мА
1.25	-0.25	2...10В
2.5	-0.25	4...20 мА
10.25	-0.25	0.2...1В

Отпечатано в Швейцарии
Права на изменения сохраняются
N.B.: Запятая в числах
обозначает десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7 192635 003 M10